

**INDICAÇÃO** ao Senhor Prefeito Municipal para que seja instalada travessia elevada de pedestres (lombofaixa) na Avenida Queirós Filho, em frente ao nº 2753, na Vila Suíça.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indicamos ao Senhor Prefeito Municipal que, por meio do órgão competente, realize a instalação de uma travessia elevada de pedestres (lombofaixa) na Avenida Queirós Filho, em frente ao nº 2753, na Vila Suíça, no cruzamento com a Rua Antônio Corrêa e a Rua Cisplatina.

O referido local apresenta grande fluxo de veículos em alta velocidade, sendo um cruzamento amplo e mal sinalizado, onde infelizmente já ocorreram diversos acidentes. Além disso, a travessia de pedestres é extremamente dificultada, representando risco diário à segurança dos moradores e trabalhadores que circulam pela região.

A instalação da lombofaixa contribuirá não apenas para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pela avenida, como também para aumentar a segurança viária, facilitando a travessia de pedestres e minimizando os riscos de colisões no cruzamento.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 8 de setembro de 2025


**Tiago Nogueira**

**Vereador**





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

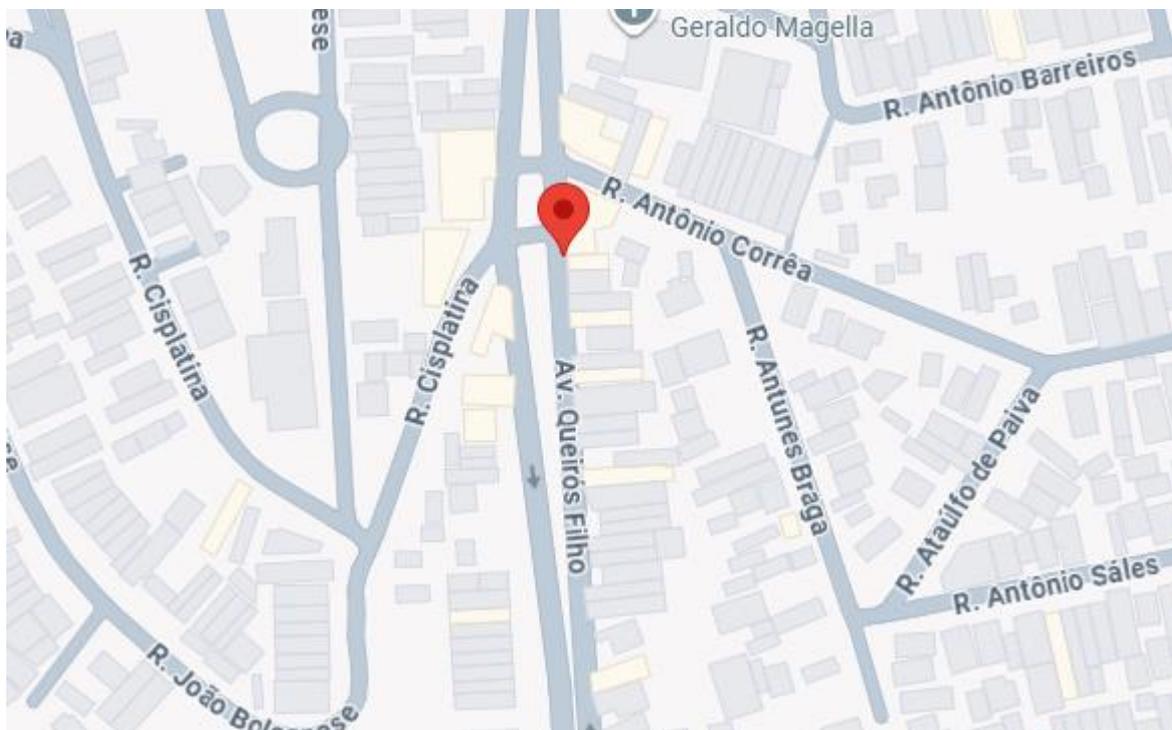

Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 360035003200390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.