	Nota Técnica nº 046/2022	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 14 realizada em 22/03/2022	Data: 24/05/2022
	Ofício nº 1227/ 2022 e 1242/2022 – G.P Requerimento: nº 164/2022 Processo: 1705/2022 Assunto: Informações Requerente: Ver. Ricardo Alvarez Endereço: Represa Billings	Página 1 de 1

Em atendimento a seguinte manifestação, temos a informar:



REQUERIMENTO à SABESP solicitando informações referentes à Represa Billings. AUTOR: Vereador Ricardo Alvarez.

Requerimento
 Nº 164/2022 Processo 1705/2022
 14ª Sessão Ordinária
 Proposição Aprovada
 Of. nº 1227

CONSIDERANDO que hoje, 22 de março, é considerado pela Organização das Nações Unidas o Dia Mundial da Água;

CONSIDERANDO matéria divulgada hoje no Jornal Diário do Grande do ABC a respeito da perda de capacidade de captação e armazenamento de água da Represa Billings [Em 7 anos, Represa Billings perde 10% da sua capacidade - 22/03/2022 | Diário do Grande ABC \(diariodograndeabc.com.br\)](http://diariodograndeabc.com.br);

CONSIDERANDO que o Sistema Rio Grande, situado na Represa Billings, abastece mais de 1.5 milhão de pessoas no ABC;

CONSIDERANDO os possíveis impactos, a médio e longo prazo, no abastecimento de água do ABC e, também, na Grande São Paulo;

Diante do exposto,

REQUEREMOS à SABESP solicitando informações referentes à Represa Billings, a saber:

- 1) A Represa Billings fornece abastecimento de água a quantas pessoas e municípios? Favor indicar a quantidade de pessoas por município.
- 2) Qual a capacidade atual de armazenamento de água, em metros cúbicos, da Represa Billings?
- 3) Quantas pessoas residem em áreas de ocupação irregular nas margens da Represa? Favor indicar a quantidade de moradores e residências por município;
- 4) Quais ações estão sendo implementadas para a recuperação e preservação das margens da Represa e de suas respectivas nascentes?
- 5) Existe estudo que demonstra o volume de despejo de esgoto ilegal e in natura na Represa Billings, independente da fonte? Caso exista, favor apresentar os dados.
- 6) Quais ações estão sendo implementadas para evitar e extinguir o despejo de esgoto ilegal e in natura na Represa Billings e de suas respectivas nascentes?
- 7) Quais são os indicadores utilizados hoje para a mensuração da qualidade da água da Represa Billings? Favor apresentar indicadores e respectivos índices;
- 8) Quais ações estão sendo implementadas para a recuperação da capacidade de captação e armazenamento de água?

Dê-se ciência a:
 1) Consórcio Intermunicipal Grande ABC
 2) Secretaria Estadual do Meio Ambiente,



Plenário "João Raposo Rezende Filho – Zinho", 22 de março de 2022.

RICARDO ALVAREZ
 Vereador

Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp


Rua Tanzi, 300 – Santo André – CEP 09071-130
 Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 370035003800390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -



Brasil.

Assinado por 1 pessoa: KLANDS ALVES DE ALCANTARA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/328F-AE67-8D2D-49F3> e informe o código 328F-AE67-8D2D-49F3



	Nota Técnica nº 046/2022	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 14 realizada em 22/03/2022	Data: 24/05/2022
	Ofício nº 1227/ 2022 e 1242/2022 – G.P Requerimento: nº 164/2022 Processo: 1705/2022 Assunto: Informações Requerente: Ver. Ricardo Alvarez Endereço: Represa Billings	Página 2 de 2



REQUERIMENTO à SABESP solicitando informações referentes à Represa Billings. AUTOR: Vereador Ricardo Alvarez.

Requerimento
Nº 164/2022 Processo 1705/2022
14ª Sessão Ordinária
Proposição Aprovada
Of. nº 1242

CONSIDERANDO que hoje, 22 de março, é considerado pela Organização das Nações Unidas o Dia Mundial da Água;

CONSIDERANDO matéria divulgada hoje no Jornal Diário do Grande do ABC a respeito da perda de capacidade de captação e armazenamento de água da Represa Billings [Em 7 anos, Represa Billings perde 10% da sua capacidade - 22/03/2022 | Diário do Grande ABC \(dqabc.com.br\)](http://diariodograndedoabc.com.br);

CONSIDERANDO que o Sistema Rio Grande, situado na Represa Billings, abastece mais de 1.5 milhão de pessoas no ABC;

CONSIDERANDO os possíveis impactos, a médio e longo prazo, no abastecimento de água do ABC e, também, na Grande São Paulo;

Diante do exposto,

REQUEREMOS à SABESP solicitando informações referentes à Represa Billings, a saber:

- 1) A Represa Billings fornece abastecimento de água a quantas pessoas e municípios? Favor indicar a quantidade de pessoas por município.
- 2) Qual a capacidade atual de armazenamento de água, em metros cúbicos, da Represa Billings?
- 3) Quantas pessoas residem em áreas de ocupação irregular nas margens da Represa? Favor indicar a quantidade de moradores e residências por município;
- 4) Quais ações estão sendo implementadas para a recuperação e preservação das margens da Represa e de suas respectivas nascentes?
- 5) Existe estudo que demonstra o volume de despejo de esgoto ilegal e in natura na Represa Billings, independente da fonte? Caso exista, favor apresentar os dados.
- 6) Quais ações estão sendo implementadas para evitar e extinguir o despejo de esgoto ilegal e in natura na Represa Billings e de suas respectivas nascentes?
- 7) Quais são os indicadores utilizados hoje para a mensuração da qualidade da água da Represa Billings? Favor apresentar indicadores e respectivos índices;
- 8) Quais ações estão sendo implementadas para a recuperação da capacidade de captação e armazenamento de água?

Dê-se ciência a:
1) Consórcio Intermunicipal Grande ABC
2) Secretaria Estadual do Meio Ambiente,



Plenário "João Raposo Rezende Filho – Zinho", 22 de março de 2022.


RICARDO ALVAREZ
Vereador

Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT


Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp


Rua Tanzi, 300 – Santo André – CEP 09071-130 – Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 370035003800390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



	Nota Técnica nº 046/2022	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 14 realizada em 22/03/2022	Data: 24/05/2022
	Ofício nº 1227/ 2022 e 1242/2022 – G.P Requerimento: nº 164/2022 Processo: 1705/2022 Assunto: Informações Requerente: Ver. Ricardo Alvarez Endereço: Represa Billings	Página 3 de 3

Informamos que esta solicitação foi encaminhada ao setor responsável, Unidade de Negócio de Produção de Água – MA - conforme e-mail abaixo, onde estamos aguardando o devido retorno.

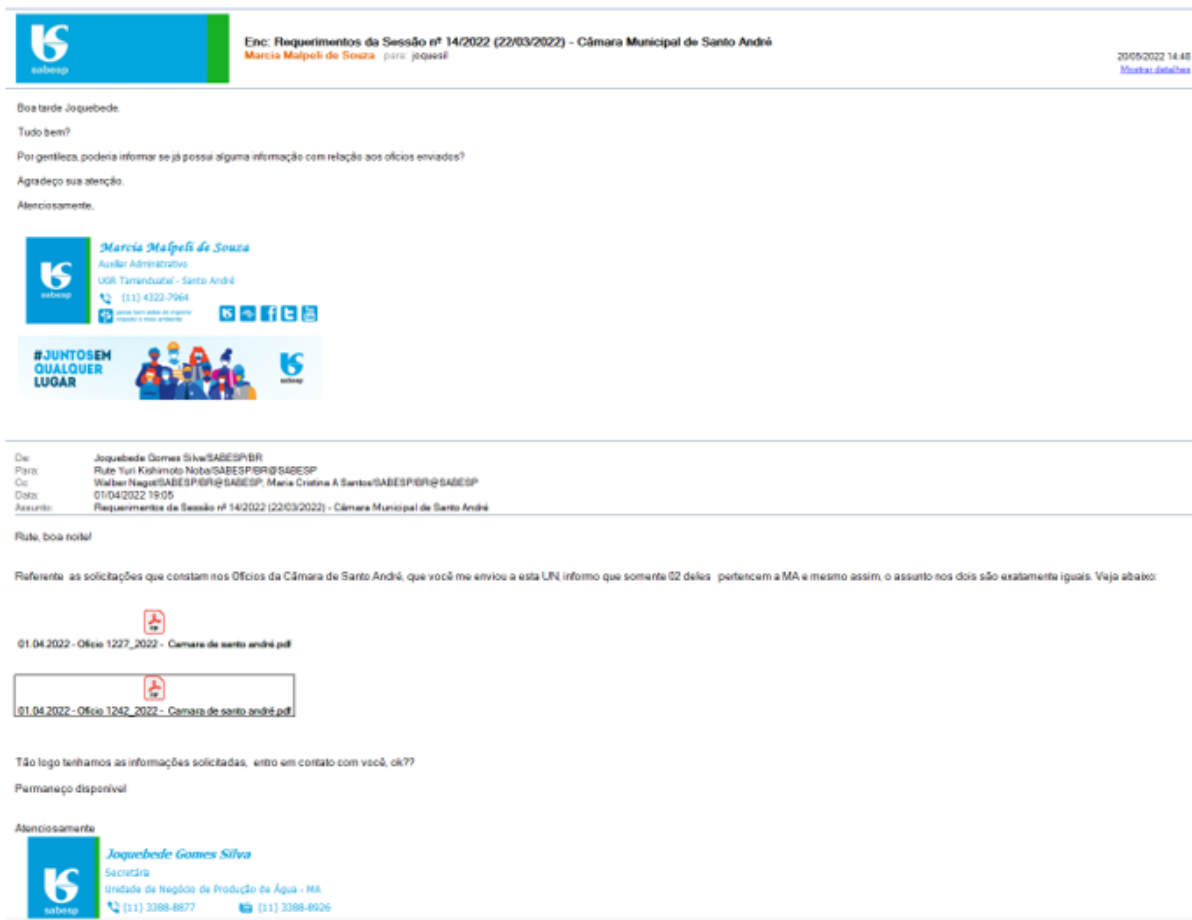

	Nota Técnica nº 046/2022	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 14 realizada em 22/03/2022	Data: 24/05/2022
	Ofício nº 1227/ 2022 e 1242/2022 – G.P Requerimento: nº 164/2022 Processo: 1705/2022 Assunto: Informações Requerente: Ver. Ricardo Alvarez Endereço: Represa Billings	Página 4 de 4

Enfatizamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Nos colocamos à disposição site: www.sabesp.com.br/agenciavirtual

Atenciosamente,

Klands Alves de Alcântara
Gerente de Divisão – Processo Água
(em substituição)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 328F-AE67-8D2D-49F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KLANDS ALVES DE ALCANTARA (CPF 267.XXX.XXX-41) em 24/05/2022 15:44:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/328F-AE67-8D2D-49F3>

