	<b>Nota Técnica nº 081/2022</b>	
		Data: 07/07/2022
	<b>Ofício: Nº 1114/2022 – G.P.</b> <b>Assunto:</b> Solicitação de vistoria e providências necessárias em relação a vazamento de esgoto <b>Requerente:</b> Ver. Edilson Santos <b>Endereço:</b> Rua Pindorama, nº 208 – Pq. João Ramalho – Santo André/ SP	

Em vistoria local, foi constatado que trata-se de águas pluviais empoçada na sarjeta, devido deficiência no trajeto que as encaminham para a boca de lobo. Os moradores locais Srs. Roberto e Ricardo foram informados que o serviço é afeto a Prefeitura Municipal de Santo André/ Gerência de Drenagem.

Quanto a rede coletora de esgoto observou-se de opera sem anormalidades.



Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT


Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Tancredo de Almeida Neto, 300 – Santo André – CEP 09071-000 – Santo André - SP



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 380030003100300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



	<b>Nota Técnica nº 081/2022</b>	
		Data: 07/07/2022
	<b>Ofício: Nº 1114/2022 – G.P.</b> <b>Assunto:</b> Solicitação de vistoria e providências necessárias em relação a vazamento de esgoto <b>Requerente:</b> Ver. Edilson Santos <b>Endereço:</b> Rua Pindorama, nº 208 – Pq. João Ramalho – Santo André/ SP	

Segue e-mail encaminhado a Prefeitura Municipal de Santo André/ Gerência de Drenagem:



**Ofício nº 1114/2022 - Solicitação PMSA**

Rute Yuri Kishimoto para: nil  
Nobe para: so 07/07/2022 17:47  
no

Prezado Nilson, boa tarde !!

Segue Ofício nº 1114/2022 encaminhado a Sabesp.



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTO ANDRÉ**

**REQUERIMENTO**

**Requerimento**  
Nº 94/2022 Processo 1000/2022  
08ª Sessão Ordinária  
Proposição Aprovada  
Of. nº 1114

**REQUERIMENTO à SABESP** solicitando vistoria e providências necessárias em relação a vazamento de esgoto na Rua Pindorama, altura do número 208, bairro Parque João Ramalho.

Senhor Presidente

**REQUEREMOS** à Mesa, na forma regimental, que seja encaminhado ofício à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, solicitando vistoria e providências necessárias em relação a vazamento de esgoto na Rua Pindorama, altura do número 208, bairro Parque João Ramalho.

**JUSTIFICAMOS** a solicitação, tendo em vista reclamações dos moradores da região, que relataram que no local ocorre vazamento da rede do esgoto, causando mau cheiro e incômodo àqueles que residem na região, sendo necessária realização de vistoria e devidos reparos necessários.

1) Benedito Braga - Diretor Presidente Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 24 de fevereiro de 2022.

**Ver. Edilson Santos**  
**VEREADOR**

Em vistoria local, foi constatado que trata-se de águas pluviais empoçada na sarjeta, devido deficiência no trajeto que as levam para a boca de lobo.

Informamos ainda que a rede coletora de esgoto está operando sem anormalidades.


Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT


Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Tamanduateí, 300 – Santo André – SP – 09107-030

Autenticar documento em <http://camara.sempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 38003000310030032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



	<b>Nota Técnica nº 081/2022</b>	
		Data: 07/07/2022
	<b>Ofício: Nº 1114/2022 – G.P.</b> <b>Assunto:</b> Solicitação de vistoria e providências necessárias em relação a vazamento de esgoto <b>Requerente:</b> Ver. Edilson Santos <b>Endereço:</b> Rua Pindorama, nº 208 – Pq. João Ramalho – Santo André/ SP	

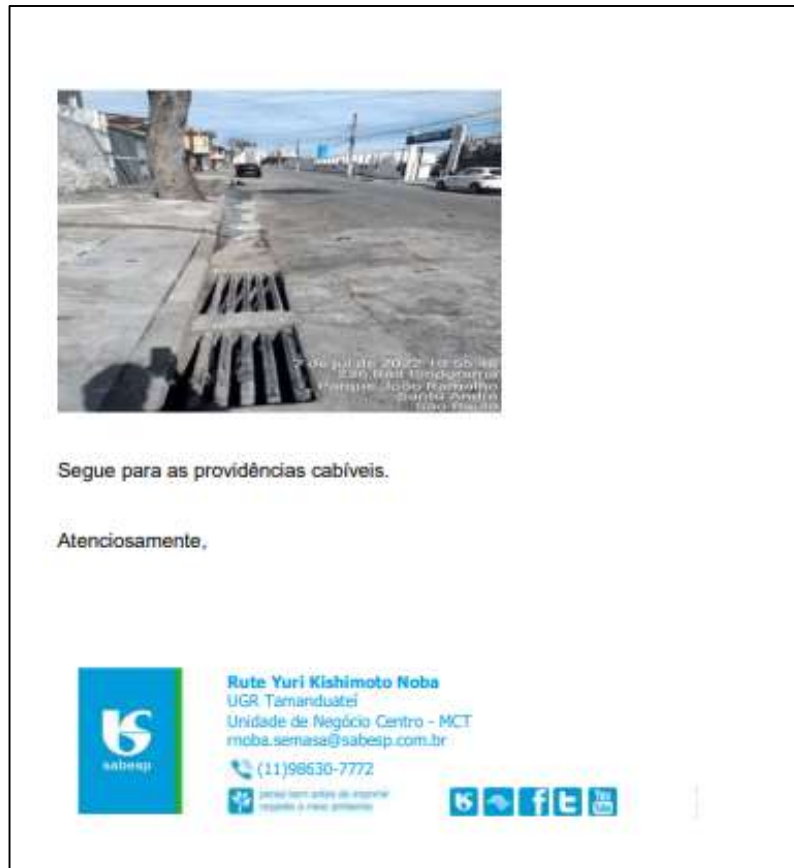

Enfatizamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Nos colocamos à disposição site: [www.sabesp.com.br/agenciavirtual](http://www.sabesp.com.br/agenciavirtual).

**Walber Nagot**

Gerente de Departamento

Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Tamanduateí, 300 – Santo André – CEP 09071-130 – SP



Autenticar documento em <http://camargoempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 380030003100300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8C4-EBB3-2623-A143

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WALBER NAGOT (CPF 255.XXX.XXX-35) em 08/07/2022 10:05:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/D8C4-EBB3-2623-A143>

